

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:

Gulvkonstruktion til vådrum
Reaktion på brand klasse: B_{fl}-s1
Trinlydsdæmpning

Betegnelse:

LIP Thermodyn Gulvkonstruktion

UDARBEJDET FOR:

Bostik A/S
Industrivej 16
5580 Nørre Aaby
Telefon 64 42 13 30
E-mail info@lip.dk
Internet www.lip.dk

MÆRKNING:

De materialer, som medgår til opbygning af gulvbelægningen, skal leveres i emballage, der er mærket med betegnelse i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE.

BEMÆRKNINGER:

Der er med godkendelsen taget stilling til systemets anvendelse i belastningsklasse L & M iht. SBI-Anvisning 252 kap. 1.6.

Godkendelsen erstatter den tidligere TGA med følgende nummer:

- udstedelsesdato 2024-03-26
- udløbsdato 2026-04-01

BESKRIVELSE:

LIP Thermodyn er anvendes til gulvkonstruktioner, hvor der ønskes lav vægt samt trinlydsdæmpning.

LIP Thermodyn Gulvkonstruktion anvendes på eksisterende eller nye træbjælkelag, ovenpå beton eller svalehaleplader.

På eksisterende bjælkelag må c/c afstanden max. Være 900 mm.

Lagtykkelse af LIP Thermodyn	
Min. [mm]	Bjælkeafstand c/c [mm]
40	300
60	600
80	900




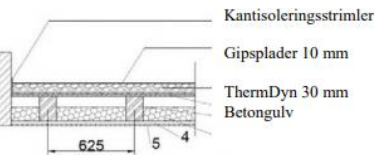
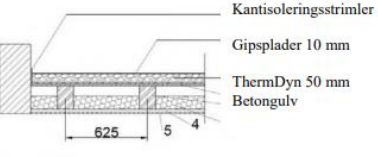
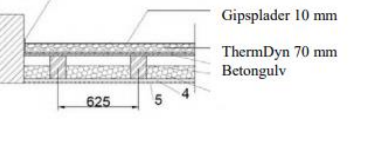
LIP Thermodyn Gulvkonstruktion opbygges som følger:

- Eventuelle eksisterende indskudsbrædder udskiftes med en mindst 19 mm konstruktionskrydsfiner. På nye bjælkelag udføres indskud ved hjælp af plader.
- På pladerne mellem bjælkerne udlægges på trykfast isolering. Isoleringen skal have trykstyrke svarende til den belastning som er vanlig i boliger. Overkanten af isoleringen skal være i samme højde som overkanten af bjælkerne. Andre typer underlag, der anvendes i forbindelse med udstøbning af traditionelle betonløsninger, jf. SBI-anvisning 252, f.eks. krydsfiner udlagt i plan med bjælkernes overside, kan anvendes i stedet for isoleringen. Alternativt kan udlægges isolering mellem bjælkerne, hvor overkanten af isoleringen er under højden af overkanten af bjælkerne.
- Såfremt overkanten af den trykfaste isolering er i samme højde som overkanten af bjælkerne udlægges på isoleringen et 4 mm tykt armeringsnet.
- Såfremt overkanten af isoleringen ikke er i samme højde som overkanten af bjælkerne monteres på bjælkerne 16 mm tykke Lewis® Svalehaleplader i overensstemmelse med MK 7.21/1679.
- Der udstøbes på den trykfaste isolering et lag LIP Thermodyn i en lagtykkelse på mindst 40 mm eller på Lewis® Svalehalepladerne et lag LIP Thermodyn i en lagtykkelse på 30 mm fra toppen af svalehalepladerne. Konstruktionen afsluttes med et 10 mm tykt lag LIP 220 eller lignende LIP gulvpartelmasse, svarende til en gulvpartelmasse der opfylder CT-C30-F7 eller derover.
- Vandtætning i vådrum, udføres med LIP Vådrumssystem til gulve jf. MK-godkendelse nr. MK 7.22/0939 eller med LIP VS 30 Ny Vandtætningssystem til gulve, jf. MK-godkendelse nr. MK 7.22/1217 eller LIP Foliesystem, jf. ETA-16/0182. Der skal ved rørgennemføringer tætnes

med LIP tætningsmanchet. Alternativt kan vandtætningen udføres med PVC jvf. SBI-Anvisning 252.

Trinlydsdæmpning:

Trinlydsdæmpning ved brug af LIP Thermodyn er målt iht. EN ISO 10140 og opnår følgende klassifikation:

Konstruktion	ΔL_w
 Kantisoleringsstrimler Gipsplader 10 mm ThermDyn 30 mm Betongulv	18 dB
 Kantisoleringsstrimler Gipsplader 10 mm ThermDyn 50 mm Betongulv	21 dB
 Kantisoleringsstrimler Gipsplader 10 mm ThermDyn 70 mm Betongulv Fig. 4: Tværsnit af prøven	23 dB
 Kantisoleringsstrimler Gipsplader 10 mm ThermDyn 30 mm Betongulv 625 5 4	18 dB
 Kantisoleringsstrimler Gipsplader 10 mm ThermDyn 50 mm Betongulv 625 5 4	24 dB
 Kantisoleringsstrimler Gipsplader 10 mm ThermDyn 70 mm Betongulv 625 5 4	24 dB

**Udstedt: 2026-03-19
Gyldig til: 2029-04-01**

GODKENDELSE:

LIP Thermodyn Gulvkonstruktion godkendes i henhold til BR18, § 339 anvendt som gulvkonstruktion i baderum, wc-rum med gulvafløb eller andre vådrum.

LIP Thermodyn Gulvkonstruktion godkendes i henhold til BR §369 stk. 2 til anvendelse, hvor trinlydsdæmpning ønskes.

LIP Thermodyn Gulvkonstruktion klassificeres som gulvbelægning i EU Brandklasse B_{fl}-s1 iht. EN 13501-1, DBI-klassifikations rapport PCA 10456A, dato 2017-13-11.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Bjælkeafstanden må ikke overstige c/c 900 mm. Endvidere skal bjælkerne overholde dimensioner og spændvidder iht. SBI-anvisning 252 tabel. 5.
2. LIP Thermodyn Gulvkonstruktion kan udføres på arealer op til 6 m². Ved større arealer skal bjælkernes bæreevne eftervises ved beregning
3. Det vandtætte lag skal opbygges i nøje overensstemmelse med MK 7.22/0939 eller MK 7.22/1217 eller ETA-16/0182, herunder med en lagtykkelse på mindst 1 mm, og SBI-Anvisning 252
4. Det skal af dokumentationen f.eks. VA-godkendelsen af det anvendte gulvafløb fremgå, at det er godkendt til brug i støbte gulve med vandtæt membran.
5. Lægningsarbejdet, navnlig hvad angår udførelse af samlinger mellem gulv og væg samt omkring rørgennemføringer og gulvafløb skal foregå i nøje overensstemmelse med *Renovering med LIP Thermodyn* fra LIP Bygningsartikler A/S.

KONTROL:

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

1. At sammensætningen af LIP Thermodyn forbliver i overensstemmelse med analyserapport nr. 619163, dateret 2020-02-18 fra Teknologisk Institut.
2. At mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.



Thomas Bruun